



Rozdzielnica kotłowni

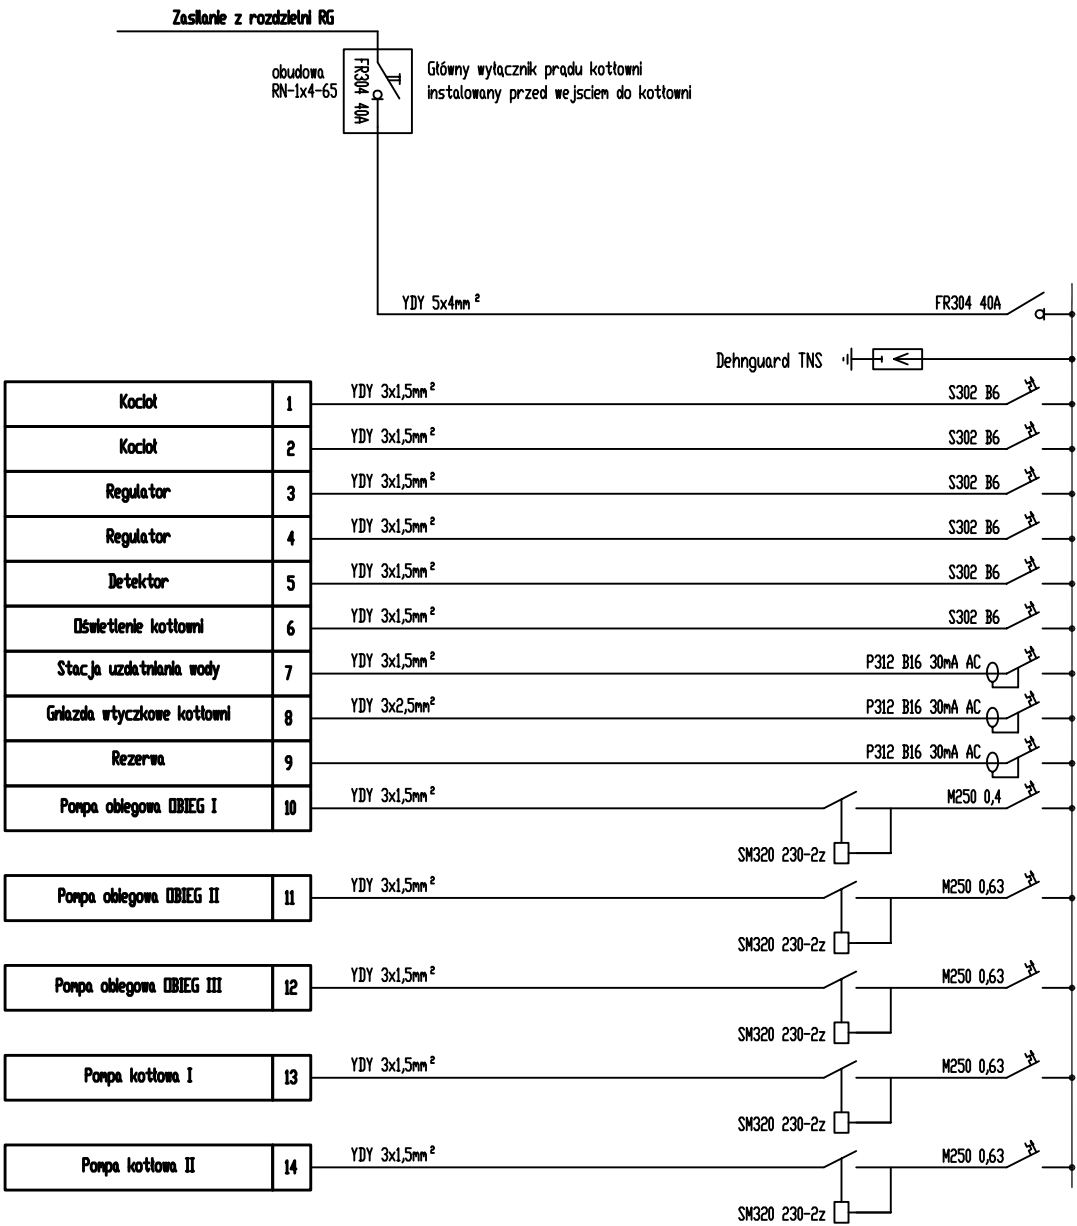

3x16 modułów

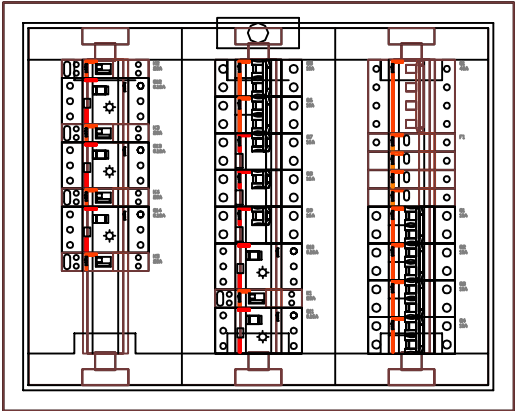

min. IP 44

układ zasilania

TN-S

UWAGI:

Sygnal załączający styczniki pomp obiegowych (SM320 230 -2z) wyprowadzony ze sterowników kotłów

Termomodernizacja Budynku PSP nr 2

NAZWA I ADRES		BUDYNEK Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2	
OBJEKT:		46–250 Wotczyn, ul. Sienkiewicza 4	
INWESTOR:		Urząd Miejski w Wotczynie	
BRANŻA:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
inst. elektr. projektował	mgr inż. Krzysztof Reyman	53/92/OP	
inst. elektr. opracował	inż. Maurycy Leśnierowski		
NR KOPII	STADIUM	DATA	SKALA
	proj. wykonawczy	02.2010	—
TYTUŁ RYSUNKU			RYS. NR
Rozdzielnica RK - schemat ideowy i elewacja rozdzielnic			E - 02