


BUDYNEK SZKOŁY

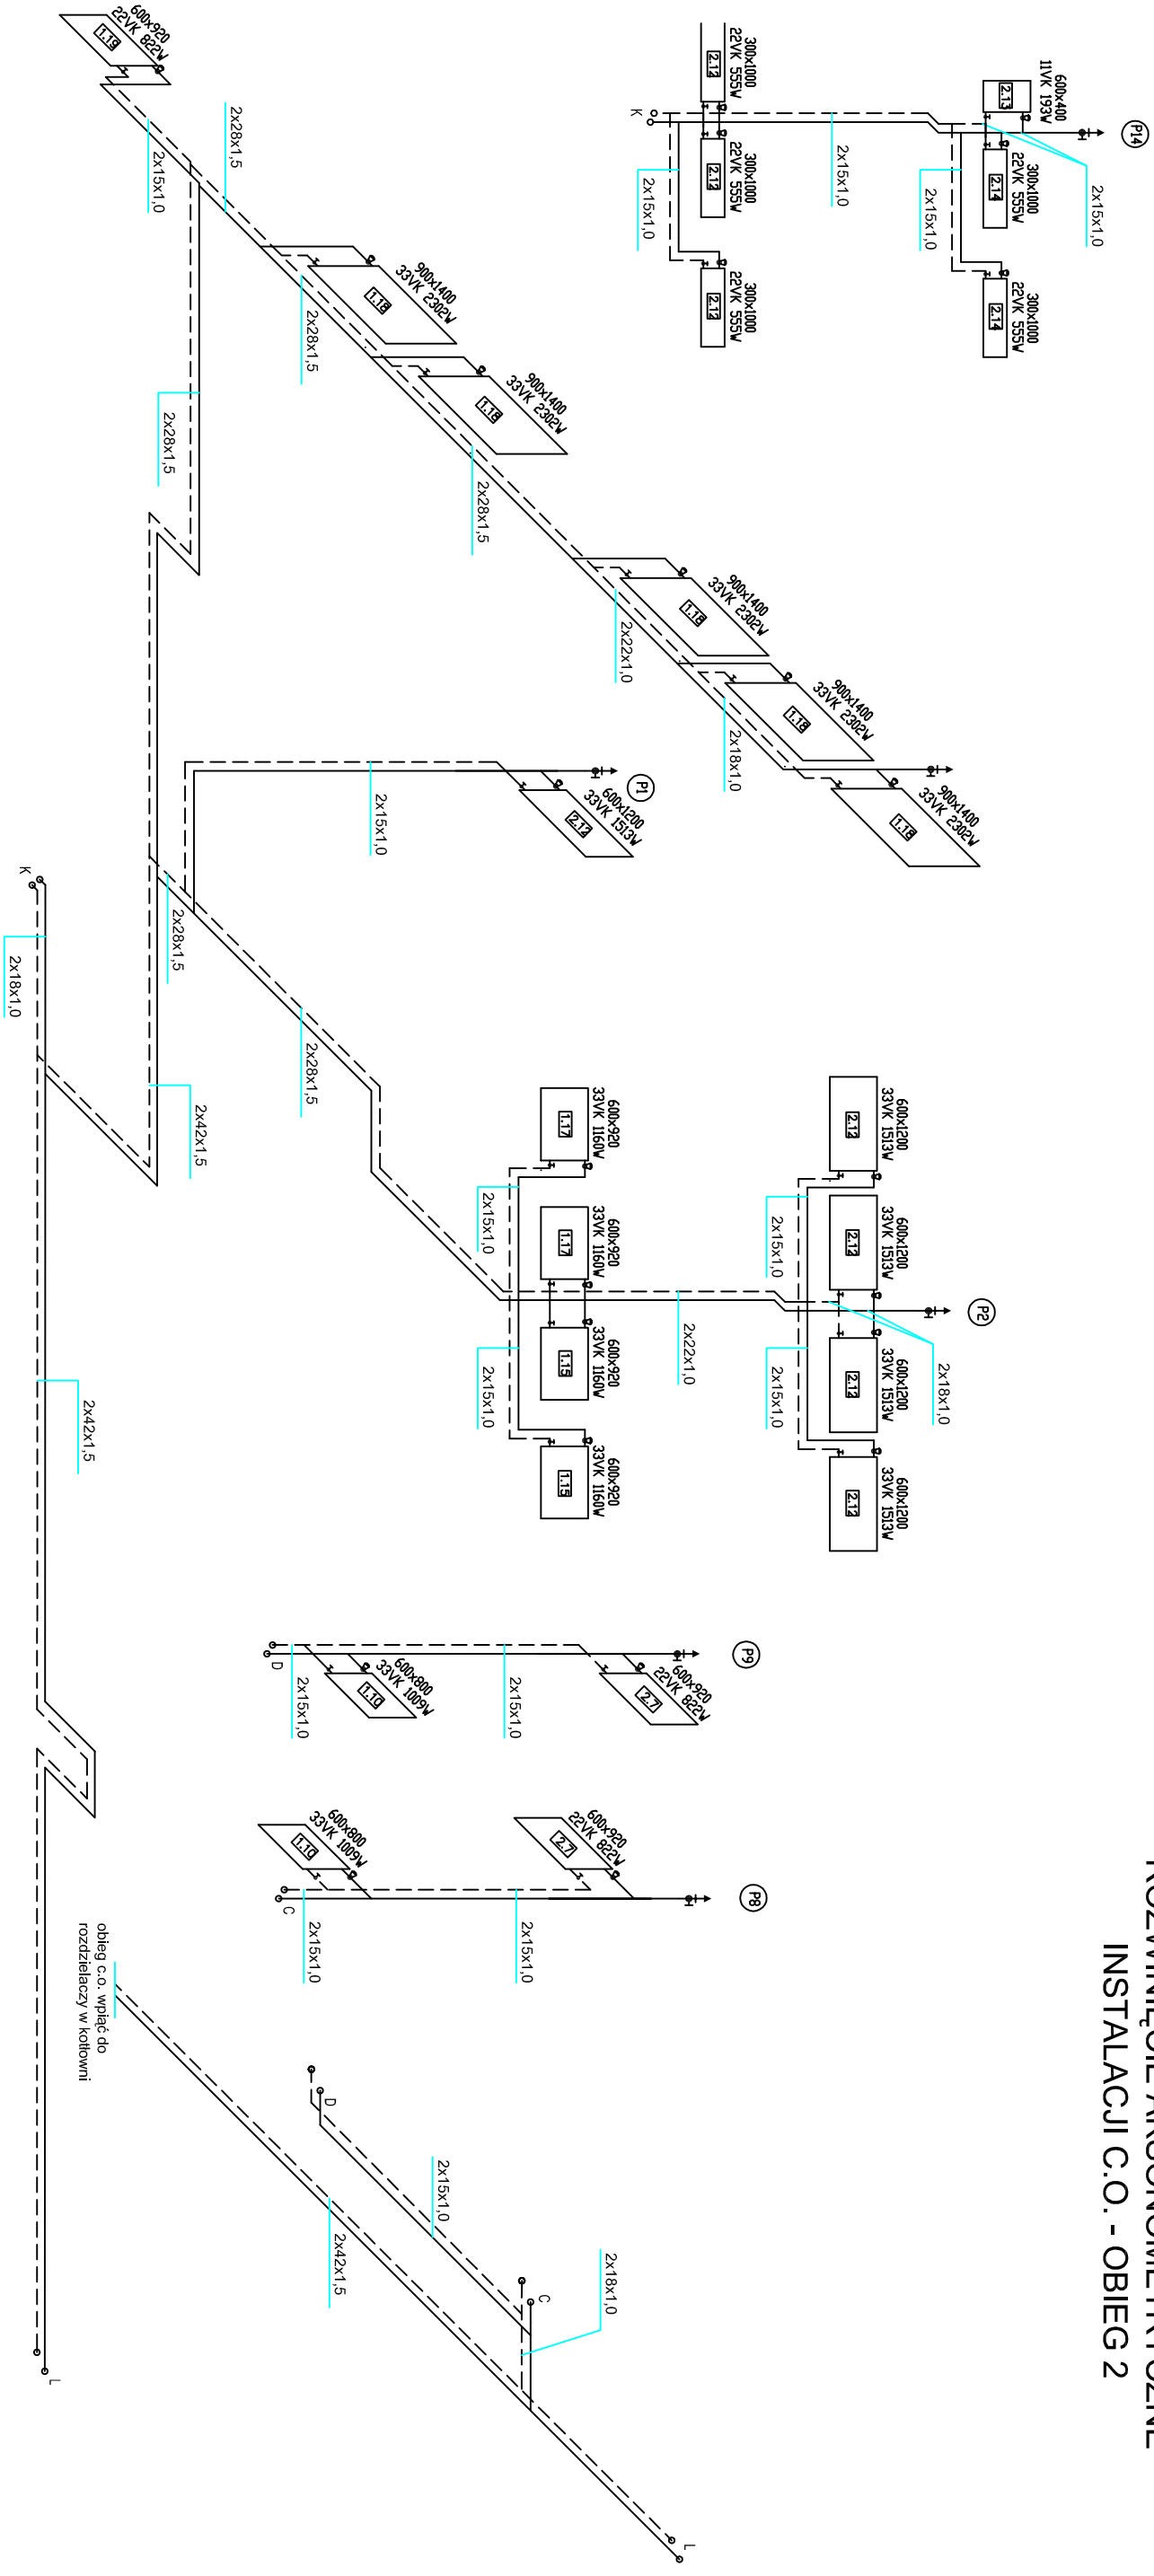

OZNACZENIA:

- instalacja zasilająca c.o.
- instalacja powrotna c.o.
- nr pomieszczenia
- średnica rur miedzianych
- wysokość x długość grzejnika
- typ grzejnika/ zapotrzeb. ciepła

PRACOWNIA TECHNICZNA		58-160 ŚWIEBODZICE	
ul. CHEMIŁNA 13,		skr. poczt. 84	
tel/fax: (74) 854-26-29			
e-mail: biuro@intechno.pl			
INTECH			
INWESTOR :		46-250 WOLCZYN	
GMINA WOLCZYN		ul. Dworcowa 1	
OBJEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA		46-255 Wierzbion Gmina	
UKŁAD GREZENCZY Z POMPAMI CIEPŁA I MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.		Wierzbion Gmina 390	
		Boronia	
Tytuł		Słowo	
RSKISUKU SZKOŁA-AKSONOMETRIA C.O. - OBIEG 2		PB	
		IS	
Projektant		Data	
mgr inż. L.SOKOŁSKI		01.2010	
165/DOŚ/04			
projekt			
Sprawdził		Data	
inż. L.SIECZKOWSKI		01/01/2010	
104/M-H-3/09/P4			
projekt			
nr rys./kolej			
IS-06/19			