

LEGENDA:


- powrót c.o.
- zasilenie c.o.
- Pco – pion centrali ogrzewania
- instal. z rur i kształtek ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej
- połączenia rur i kształtek poprzez połączenia zaprasowywane
- przejścia przez stropy i ściany w izolacji termicznej o grubości minimum 13 mm
- rurociągi prowadzić przy posadzce pomieszczeń ze spodkiem w kierunku pionów
- odpowiedzenie instalacji na grzejnikach płytowych
- istn. grzejniki na parterze bez zmian

gaz

- instal. gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu
- instal. z rur stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na żółty kolor

UWAGA:

- montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta
- po wykonaniu instalacji należy ją wyregulować

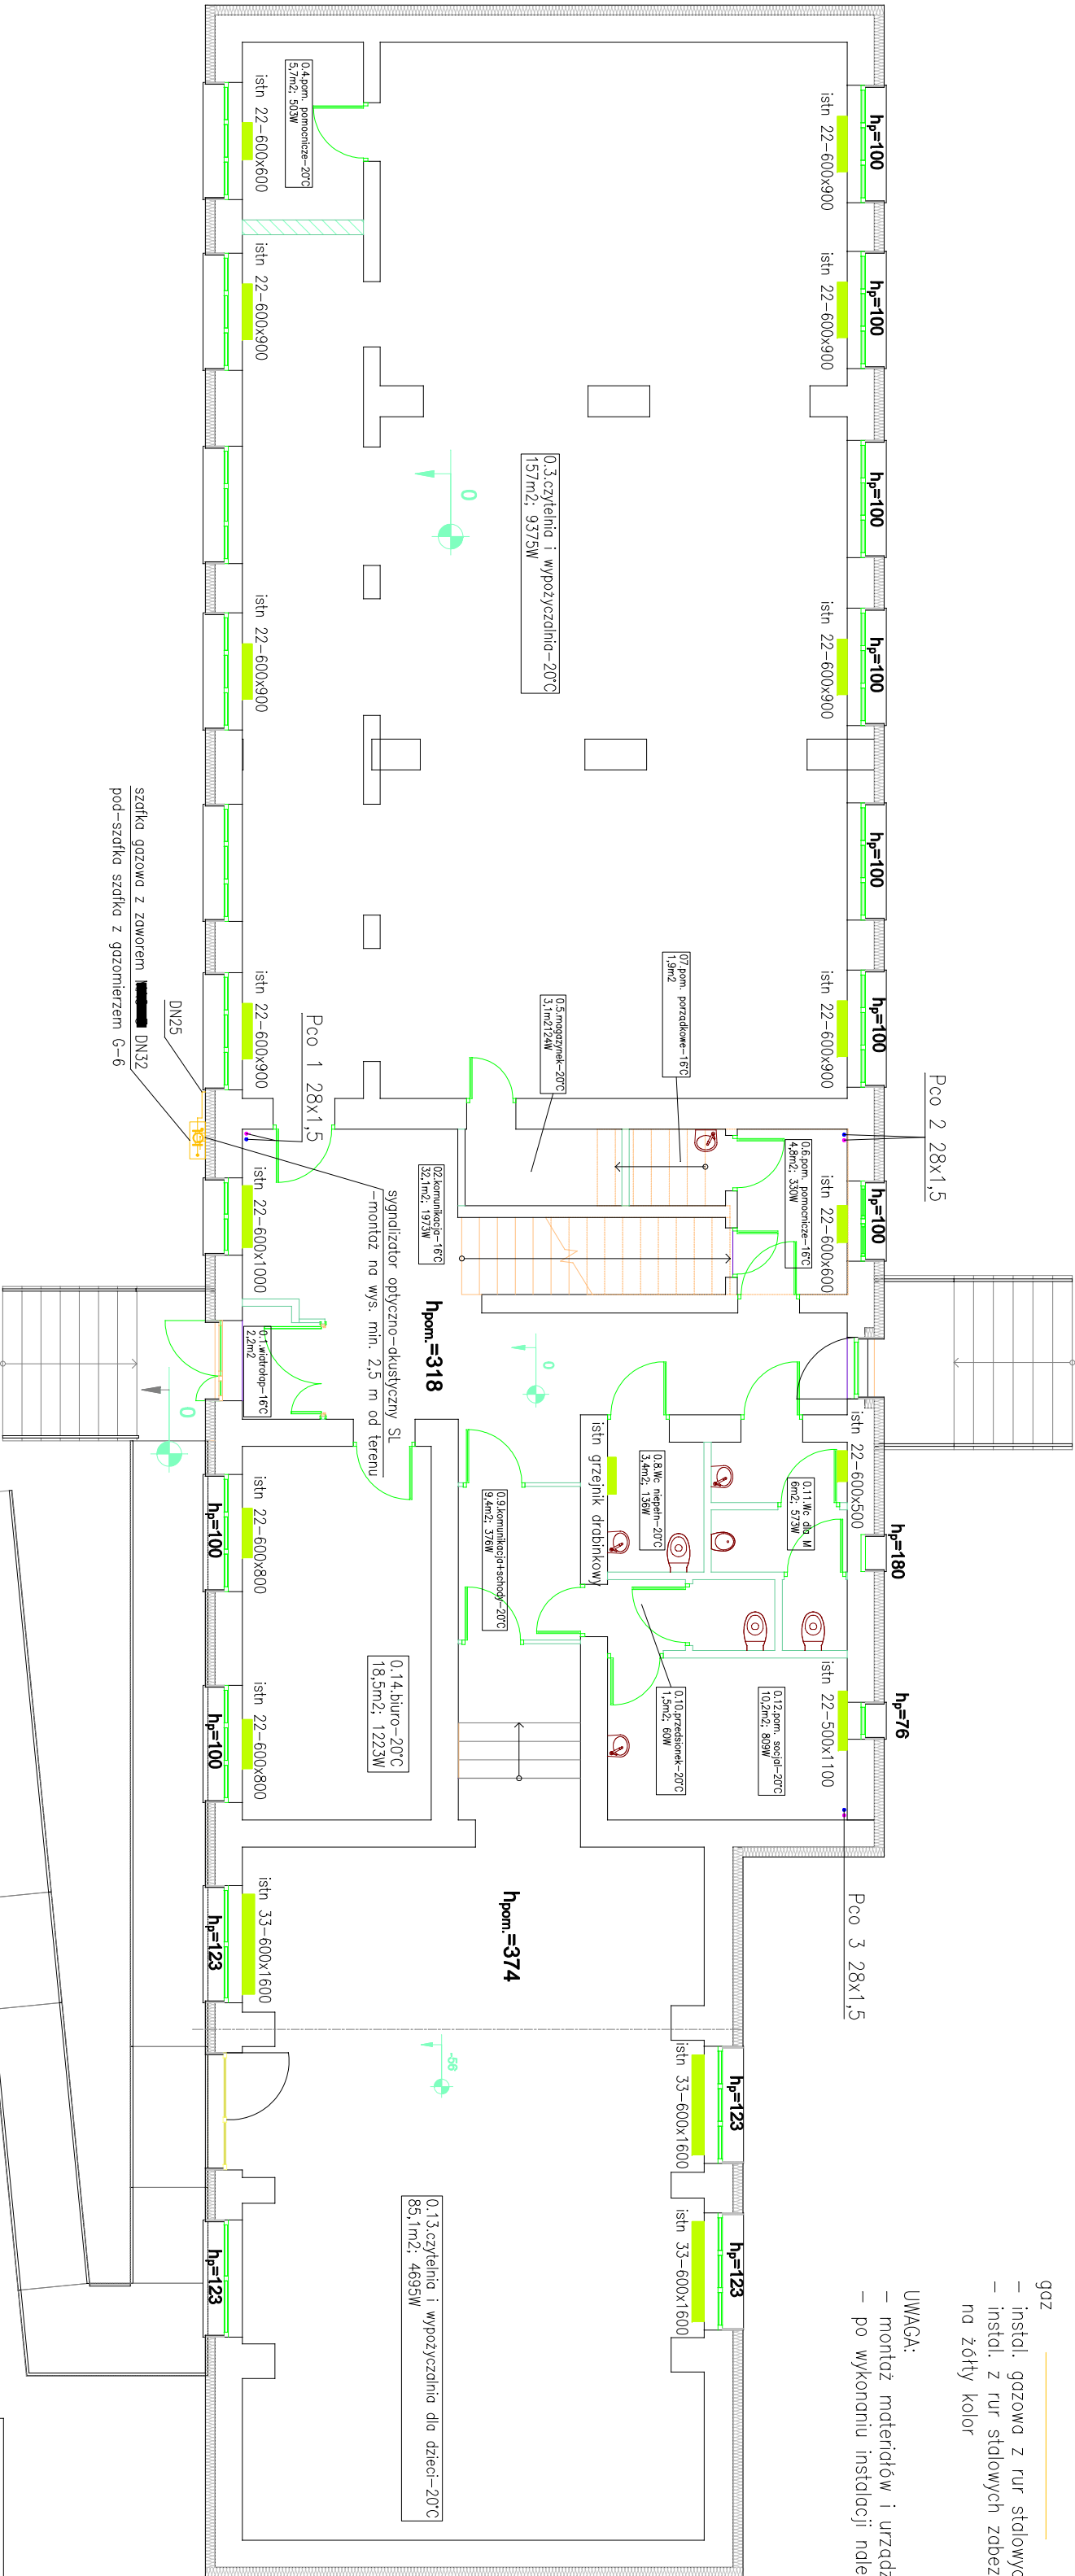

Biurowie Projektowe A. Rozwodowski ul. Mińska 8 63-600 Kępno			Str. nr 23 Rys. nr S3
Obiekt: termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wolczynie przy ul. Stenkwicza 5. Adres: Wolczyn ul. Stenkwicza 5.			Data: 08.2016
Inwestor: Gmina Wolczyn Adres: Wolczyn ul. Dworcowa 1.			Skala: 1:100
Rzut parteru – instal. central. ogrzewania.			Stadium P.B.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant sanitarno	inż. Sławomir Robiega	4/17131-2/84/2001	