


Awaria	Potwierdzenie zotłqczenia	Automatyczne zotłqczenie pod falownik	Automatyczne zotłqczenie do sieci	Potwierdzenie pracy automatycznej	PLC
PCD3.E165 we: 29	PCD3.E165 we: 30	PCD3.A465 wy: 79	PCD3.A465 wy: 80	PCD3.E165 we: 31	

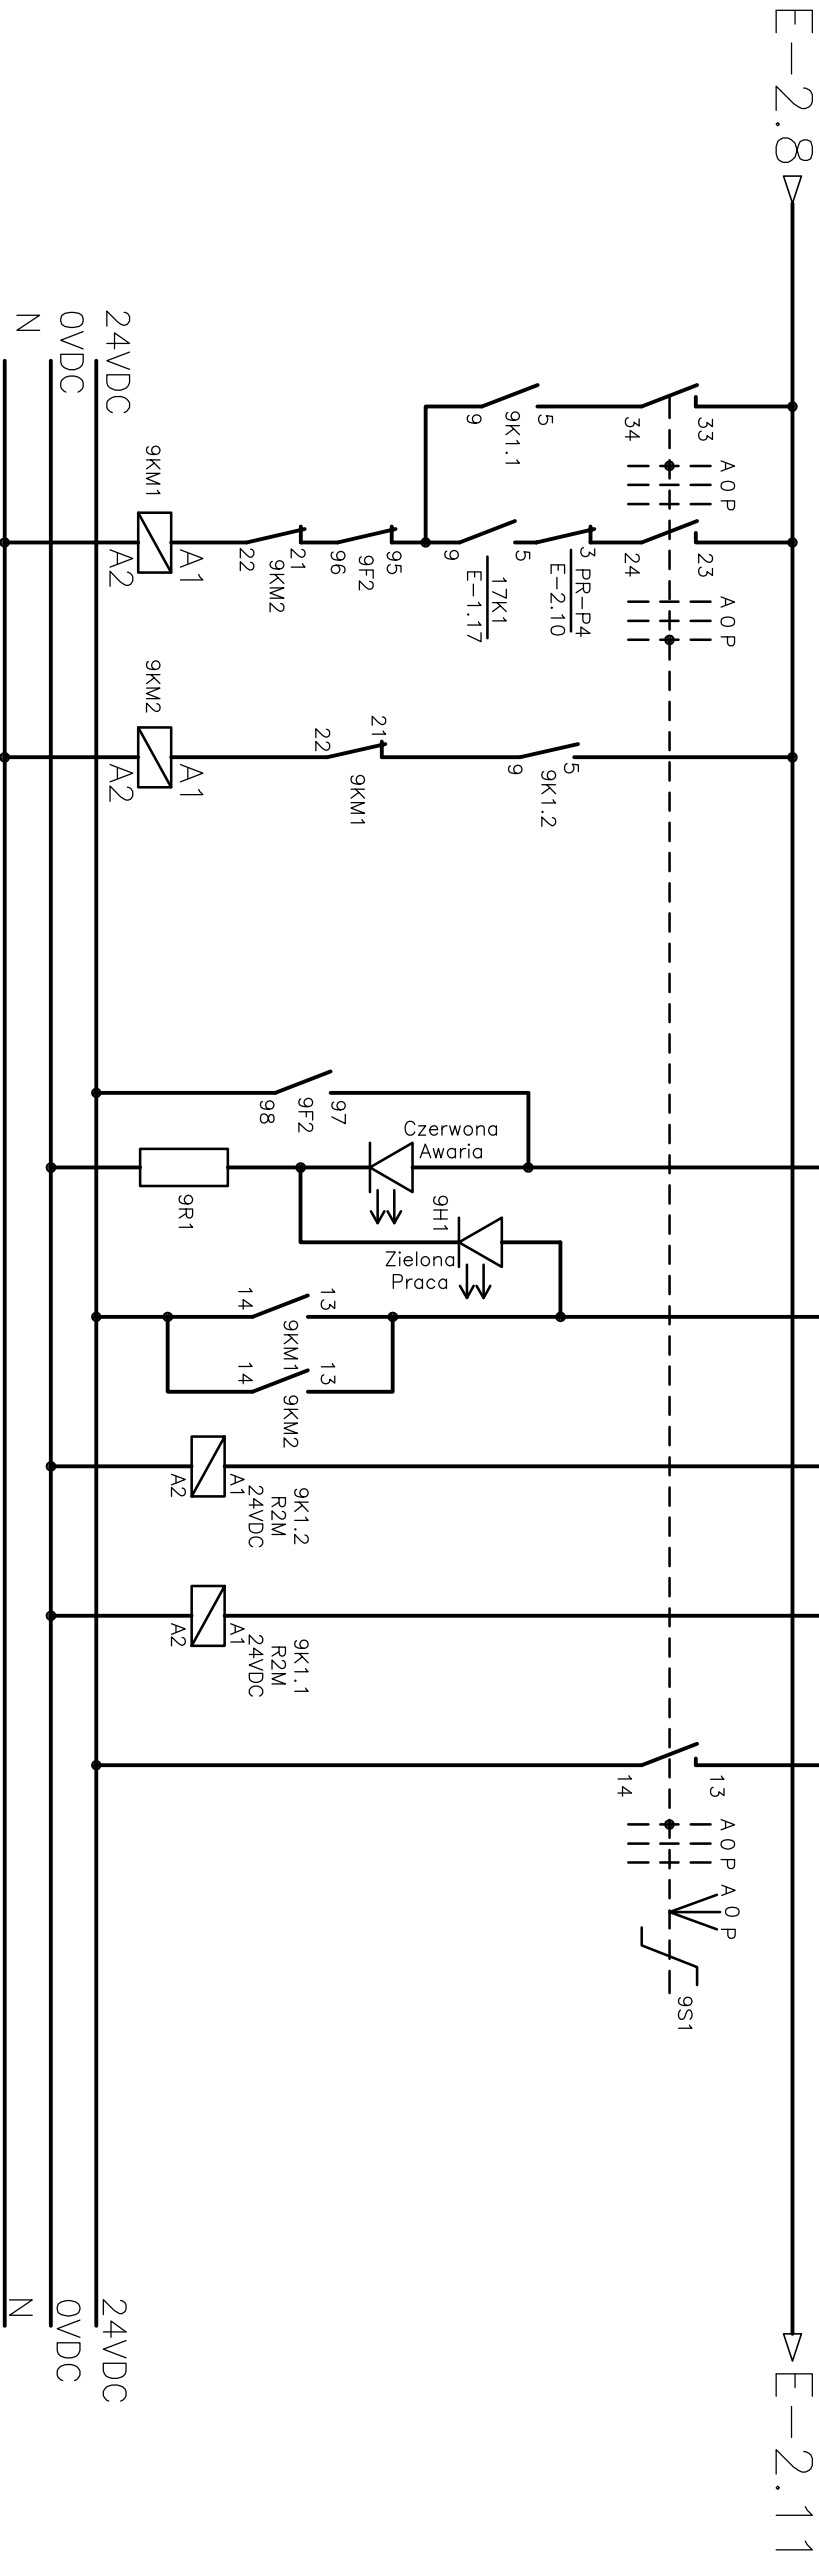

<div><div>Zakład Usługowo-Handlowy</div><div>"REM Kęпно" Sp. z o. o.</div><div>63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4</div><div>tel. (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11</div></div>			
Obiekt:	Rozbudowa SUW w Krzywiczynach		
Adres:	działka nr 81/2		
Investor:	Urząd Miejski w Wotczyńie		
Adres:	46-250 Wotczyń, ul. Dworcowa 1		
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy sterowania - Pompa sieciowa Nr 4		
Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Specjalność:	Inst. elektr.
Nr upr.:	1208/83	Podpis:	
Opracował:	Jacek Plech	Podpis:	
Bransz:	Elektryczna	Skala:	—
Data:	10.08.2007 r.	Nr rys.:	E-2.9