


PLC	Potwierdzenie położenia zaworu	Ustawienie zaworu do filtracji	Ustawienie zaworu do płukania	Ustawienie zaworu do stabilizacji
	PCD3.E165 we: 38	PCD3.A465 wy: 87	PCD3.A465 wy: 88	PCD3.A465 wy: 89

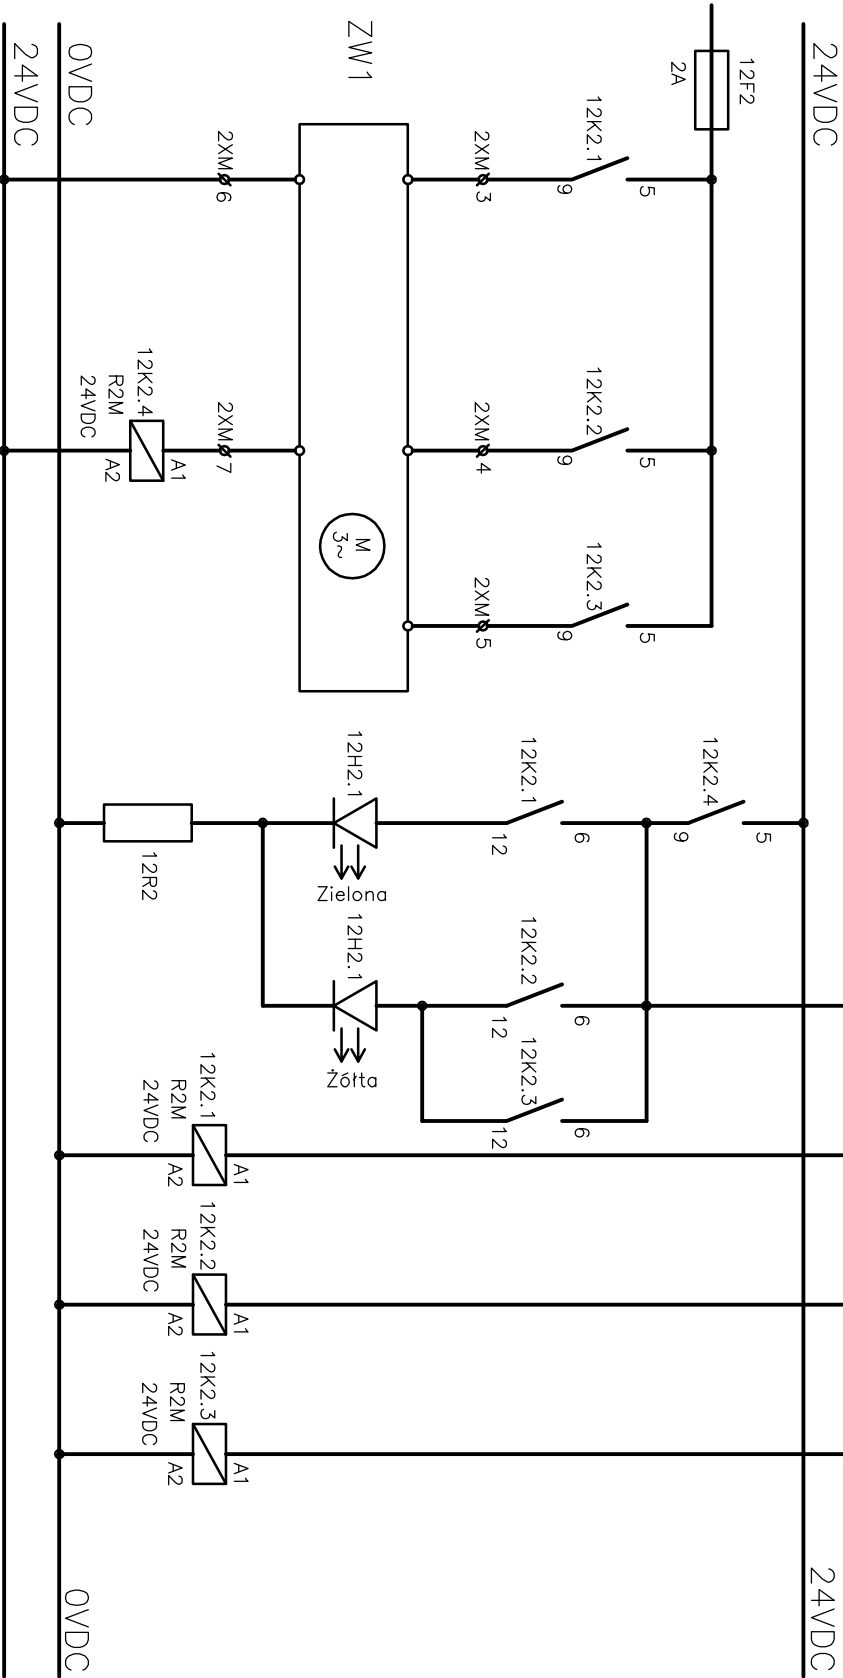

Uwaga:

Układ powtarzalny dla wszystkich zaworów sześciodrogowych. Oznaczenia numerować przez analogię.

Zakład Usługowo-Handlowy "REM Kępno" Sp. z o. o. 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4 tel. (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11			
Obiekt:	Rozbudowa SUW w Krzywczynach		
Adres:	dziółka nr 81/2		
Inwestor:	Urząd Miejski w Wólczyńcu		
Adres:	46-250 Wólczyń, ul. Dworcowa 1		
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy sterowania - Zawór sześciodrogowy ZW1		
Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Specjalność:	Inst. elektr.
Nr upr.:	1208/83	Podpis:	
Opracował:	Jacek Plech	Podpis:	
Bransz:	Elektryczna	Skala:	—
Data:	10.08.2007 r.	Nr rys.:	E-2.13