



proj. RSA 00/3 (3-faz) na słupie nr 1513

istn. sł. nr 1513



Kabel w miejscu wejścia na istniejący słup 1513 umieścić w rurze osłonowej BE50 $L=2,5m$ (2,0m od powierzchni gruntu w górę i 0,5m w głąb wykopu).

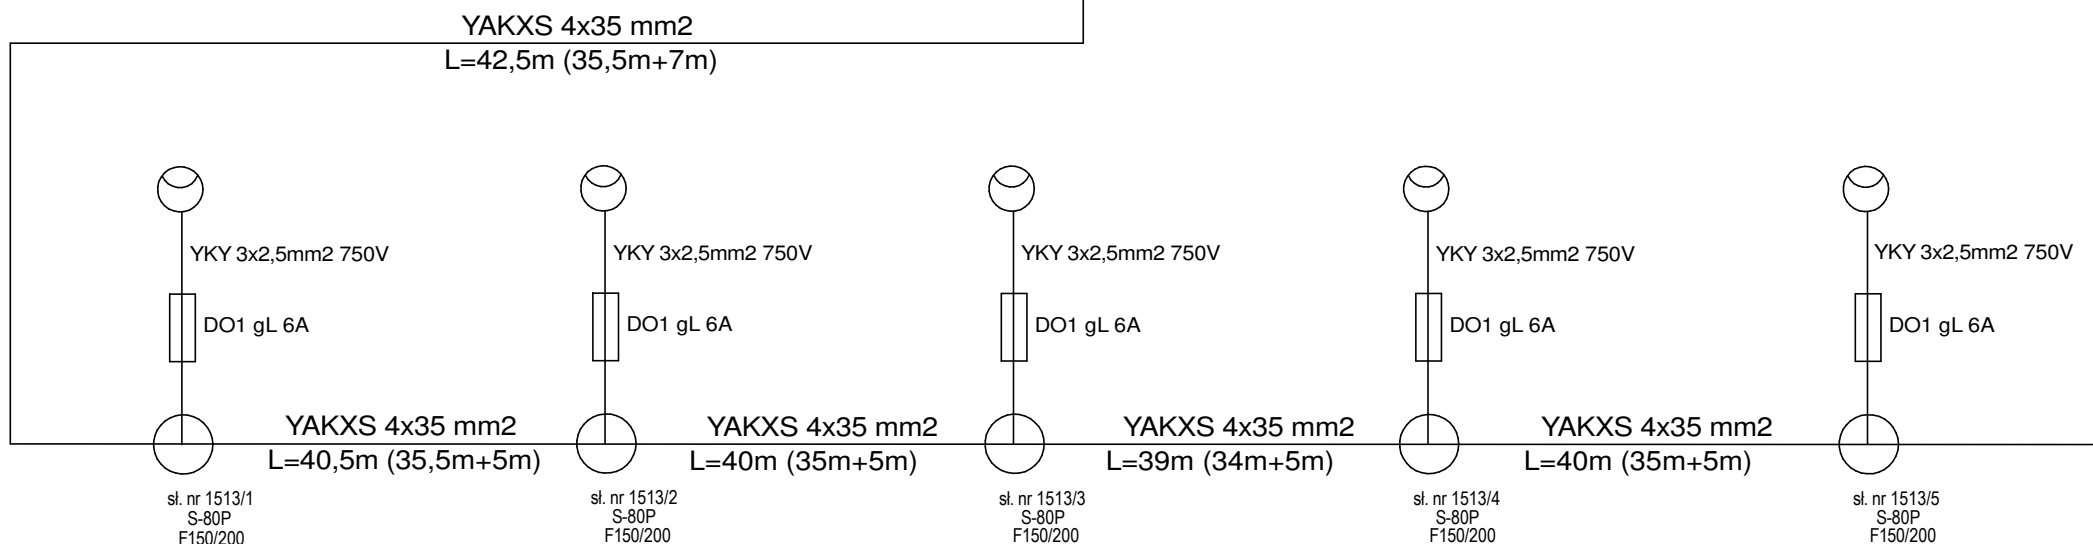

- ⚙️ Oprawa oświetleniowa (moc LED 60W, moc całkowita 67W, IP66, 3500K) na słupie $h=8m$
- YAKXS 4x35 mm2- $L=244m$ (212m+32m) + FeZn 25x4 mm
- ASXSN 2x35 mm2- $L=8m$

TEMAT PROJEKTU Budowa linii kablowej nn wraz z oświetleniem w m. Wolczyn dz. nr dz. hr 1054, 940/3, 996/1, 924, 1073, 889		DATA 08.2017r.
INWESTOR Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46- 250 Wolczyn		NR RYSUNKU STRONA E3
PRZEDMOTYWIS Schemat zasilania- sł. nr 1513		
PROJEKTANT MGR INŻ. JAN ADARCZYN	UPRAWNIENIA SPECJALNOŚĆ 105/83/OP	PODPIS